

Noodbatterij

Installatiehandleiding



Noodbatterij

Om stroomonderbrekingen te overbruggen.

Autonomie: 10 cycli openen/sluiten in 24 uur.


Aansluiten

Randapparatuur op de voeding aansluiten


Schakel de elektrische voeding van de motor uit voordat u welke handeling dan ook uitvoert op de perifere apparatuur.

Als het display na het uitvoeren van de handelingen uit blijft moet u de bedrading controleren (er is mogelijk sprake van kortsluiting of een omkering van de polariteit).

Elektrisch schema van de installatie

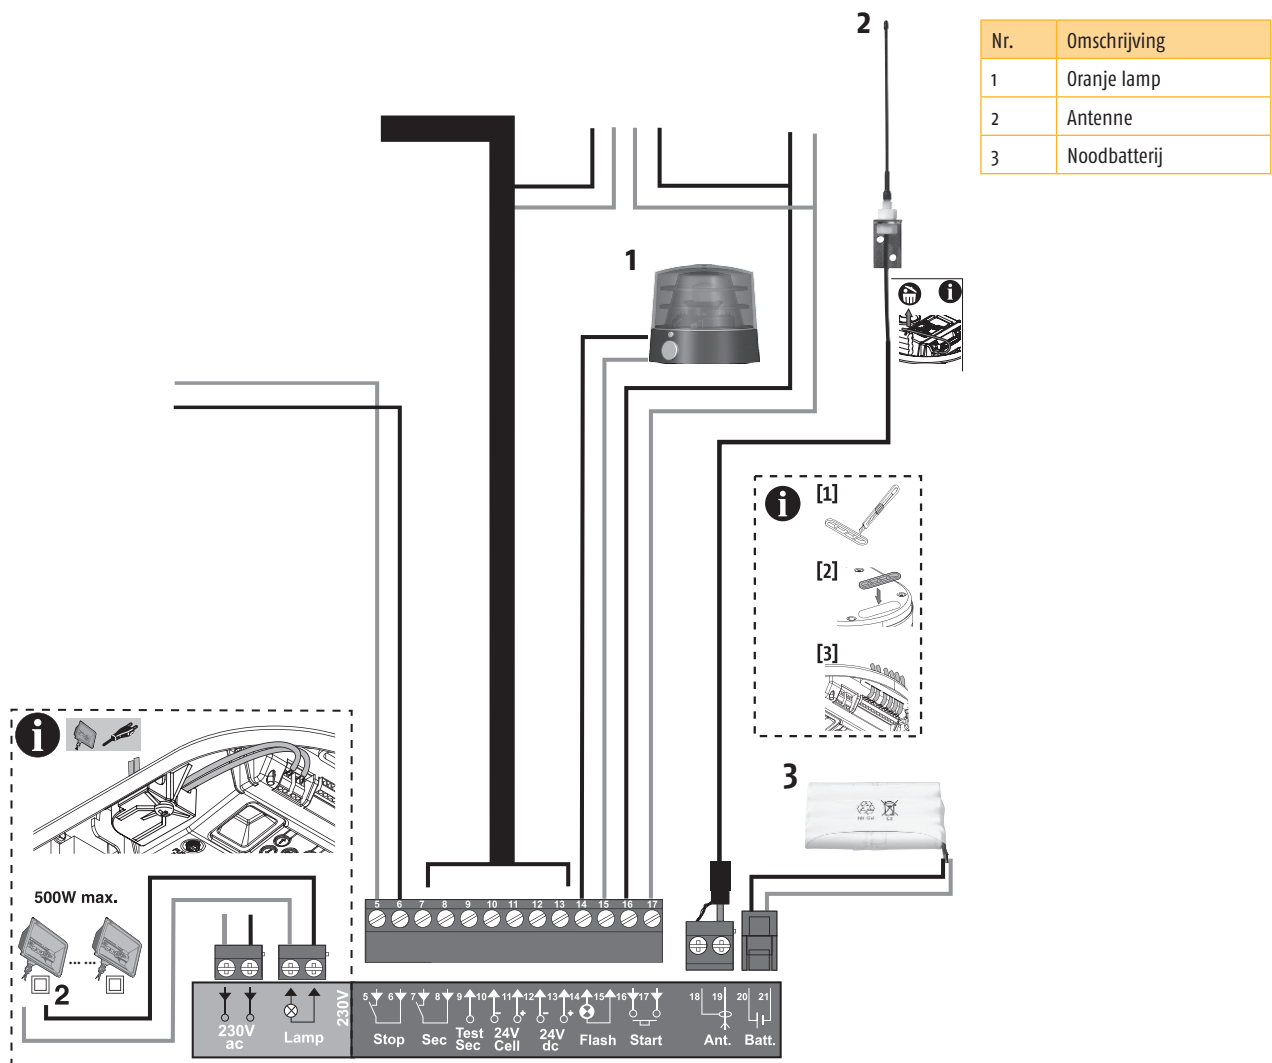

3 Noodbatterij

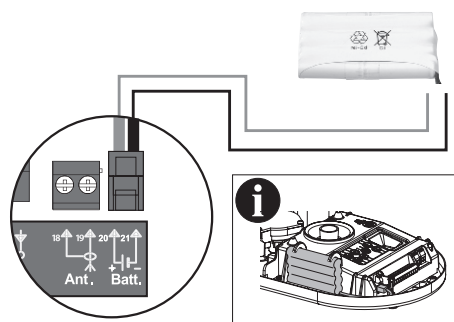

Somfy Nederland B.V.

Postbus 163

2130 AD HOOFDORP

T +31 (0)23 55 44 900

F +31 (0)23 56 15 823

info@somfy.nl

www.somfy.nl

somfy[®]

